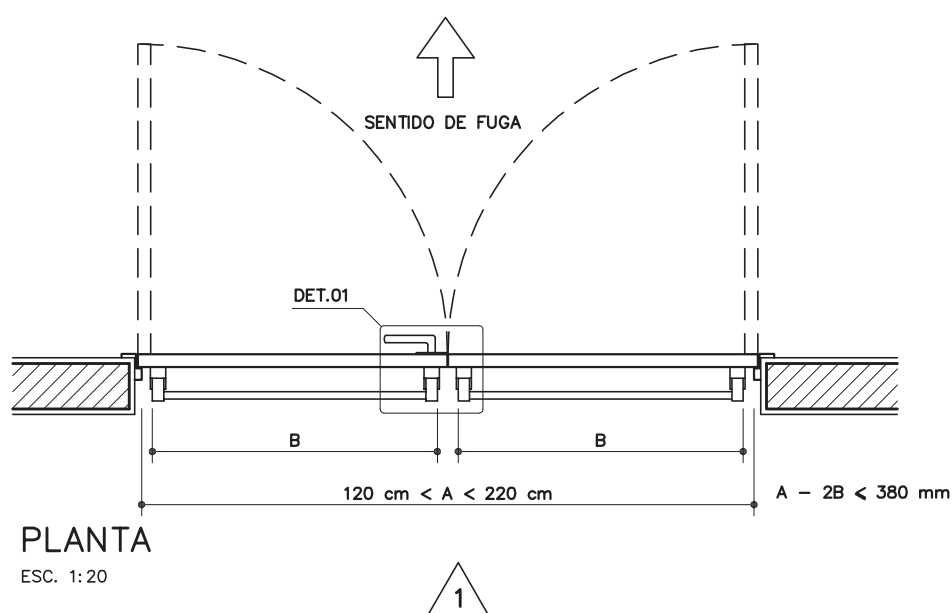
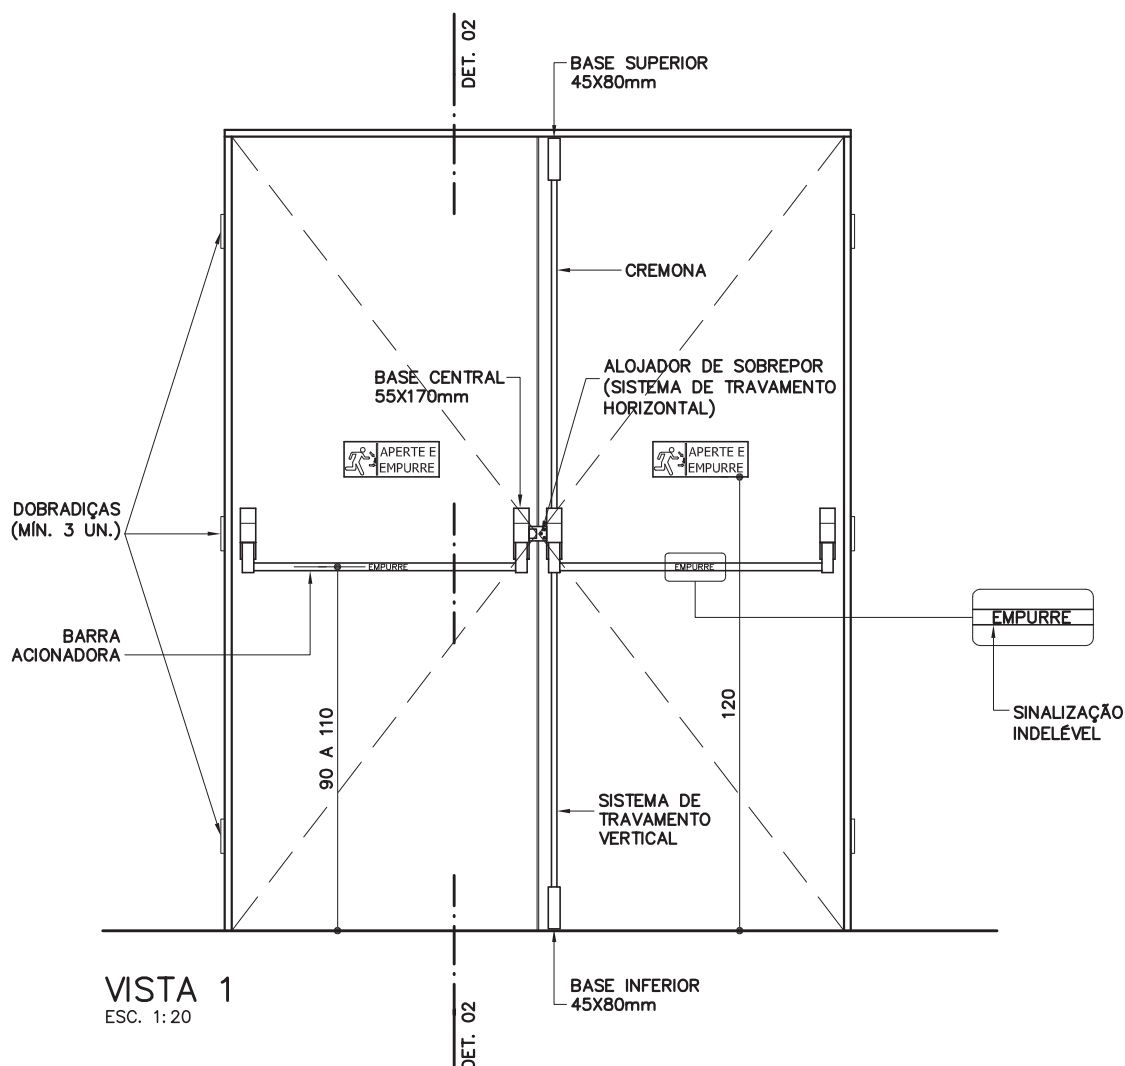


## BP-02

Barra  
antipânico  
dupla

Elaboração  
Data 18/12/09

Página

1/3

Código de listagem

0603017



#### Atenção

Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.  
Imprima somente o ne-  
cessário

BP-02

Barra  
antipânico  
dupla


Elaboração  
Data 18/12/09

Página  
2/3

Código de listagem  
0603017


**Atenção**  
Preserve a escala  
Quando for imprimir, use  
folhas A4 e desabilite a  
função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o ne-  
cessário

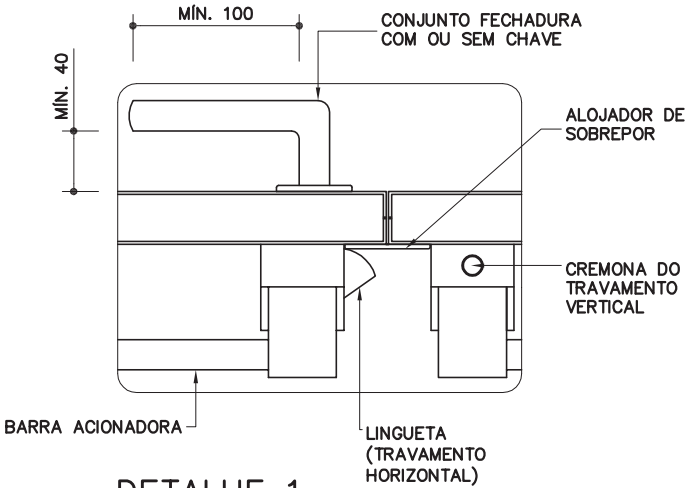

DETALHE 1

ESC. 1:5  
\* MEDIDAS EM MILÍMETROS

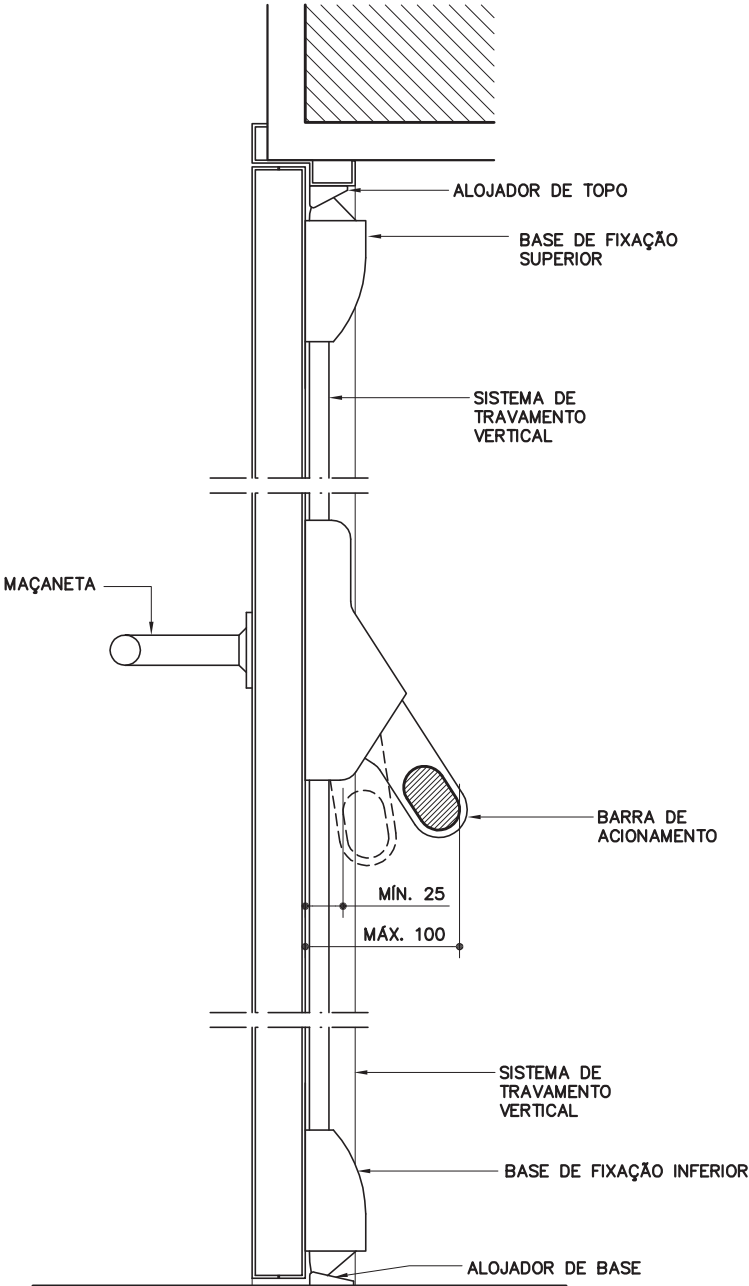

DETALHE 02

ESC. 1:5  
\* MEDIDAS EM MILÍMETROS

## DESCRIÇÃO

### Constituintes

- Barra antipânico dupla, com componentes em aço, com sistema de travamento horizontal e vertical, e maçaneta com ou sem chave (conforme indicado em projeto), na cor preta, em conformidade à NBR 11785:
  - A barra de acionamento deve conter inscrita a palavra “EMPURRE”, de maneira indelével e perfeitamente visível;
  - Identificação do fabricante (sigla ou marca) gravada de forma legível e indelével no corpo do equipamento.
- Os fabricantes devem fornecer, conforme NBR 11785:
  - Manual de instalação e manutenção;
  - Termos de garantia, específicos para seu tipo de produto, nos quais devem constar instruções para transporte, estocagem, instalação e manutenção.
- Sinalização de Emergência, contendo pictograma com instrução de abertura da porta corta-fogo por barra antipânico, complementada pela mensagem “APERTE E EMPURRE”, com fundo verde e letras brancas, fotoluminescente, instalada sobre a barra antipânico, a 1,20m do piso, conforme IT-20 do CBPMESP.

### Protótipo comercial

- DKS
- DORMETAL
- METÁLIKA
- MIRAGE
- SCALA

## APLICAÇÃO

- Em portas de duas folhas localizadas em saídas emergência, corredores integrantes de rotas de fuga, áreas de refúgio, auditórios ou outro ambiente com capacidade acima de 100 pessoas, conforme indicado em projeto.
- **Obs:**
  - O projeto deverá indicar se a maçaneta é com ou sem chave;
  - Deverá ser instalada em portas com no mínimo 3 dobradiças, conforme NBR 11785;
  - Deverá ser aplicada, preferencialmente, em portas metálicas. Caso seja aplicada em porta de madeira, a mesma deverá ser sarrafeada.

## EXECUÇÃO

- O conjunto da barra antipânico deve ser instalado conforme orientação do fabricante.
- Instalar a sinalização de acordo com IT-20 do CBPMESP, conforme indicado em projeto.

## FICHAS DE REFERÊNCIA

### Catálogo de Componentes

Ficha BP-01 Barra antipânico simples

Ficha PC-01 Porta corta-fogo

## RECEBIMENTO

- O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
- Verificar a fixação do conjunto.
- Verificar o acionamento e o travamento das barras e o funcionamento da maçaneta.
- Exigir o manual de instalação e manutenção, fornecidos pelo fabricante.
- Verificar a instalação da sinalização de emergência.

## SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PREÇO

- Barra antipânico dupla com maçaneta (com ou sem chave).
- Sinalização de emergência.

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

- cj. – por conjunto fornecido e instalado.

## NORMAS

- Instrução Técnica nº 11:2004 - Saída de emergência, do CBPMESP.
- Instrução Técnica nº 20:2004 - Sinalização de emergência, do CBPMESP.
- NBR 11785:1997 - Barra antipânico – Requisitos.
- **Obs:** As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão, recomenda-se verificar a existência de edições mais recentes das normas citadas.

## Componentes

# BP-02

## Barra antipânico dupla

Elaboração  
Data 18/12/09

Página  
**3/3**

Código de listagem  
0603017



**Atenção**  
**Preserve a escala**  
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

**Respeite o Meio Ambiente.**  
Imprima somente o necessário

