
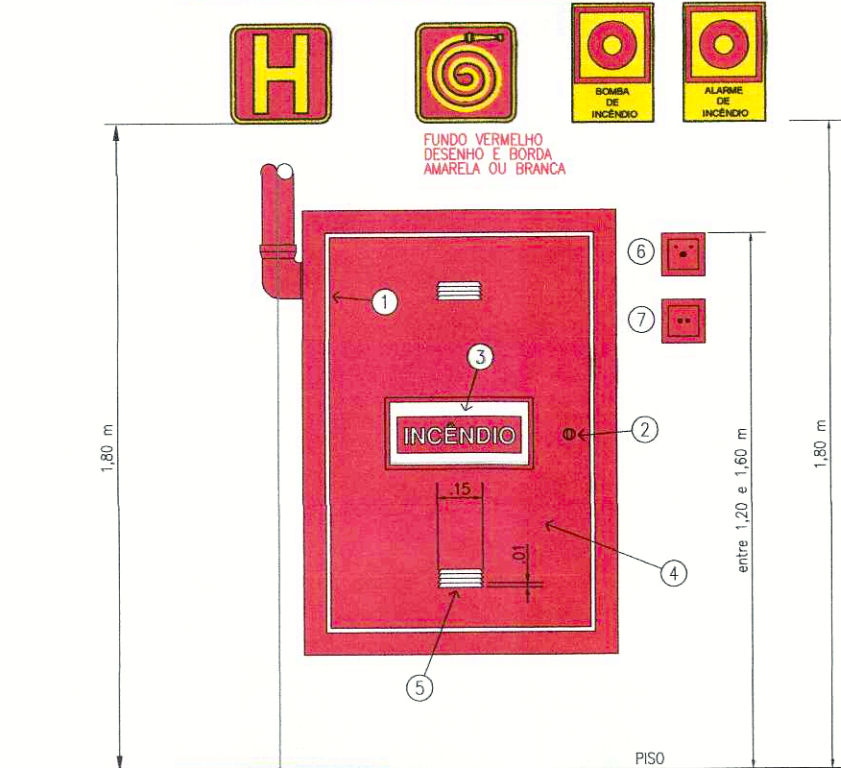
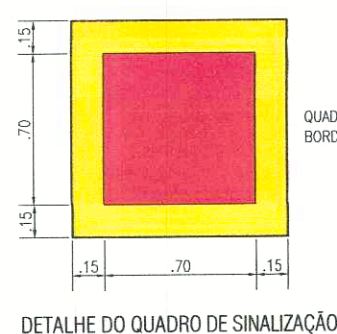


DETALHE 1 - DEGRAUS E CORRIMÃOS DA ESCADA
SEM ESCALA


BALAUSTRE E LONGARINAS INTERMEDIÁRIAS
PROJETADAS PARA EVITAR A PASSAGEM DE
UMA ESFERA DE 150 CM

DETALHE 3
GUARDA CORPO
SEM ESCALA

- ### LEGENDA
- ① COTOVELO 90° E Ø 65 mm
 - ② REGISTRO ANGULAR Ø 65 mm
 - ③ NÍPUL DUPLO Ø 65 mm
 - ④ ENGATE RÁPIDO Ø 40 mm (STORZ)
 - ⑤ 15 m MANGUEIRA DE Ø 40 mm
ADUCHADA OU EM ZIGUEZAGUE
 - ⑥ INSCRIÇÃO C/ INDICAÇÃO
DO COMPRIMENTO - 15 m
 - ⑦ CAIXA
 - ⑧ CHAVE PARA CONEXÃO (STORZ)
 - ⑨ ESQUICHO REGULÁVEL

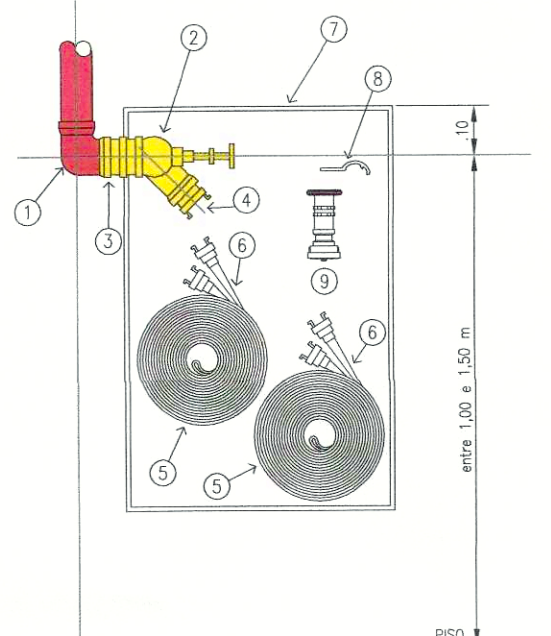


- ## LEGENDA
- 1 DOBRADIÇA
 - 2 FECHADURA TIPO TRINCO DE PRESSÃO P/ ABERTURA RÁPIDA
 - 3 ADESIVO C/ LETRAS BRANCAS E FUNDO VERMELHO
 - 4 TAMPA
 - 5 ABERTURA PARA VENTILAÇÃO
 - 6 ACIONADOR MANUAL DO ALARME POSSUIR INSCRIÇÃO "ALARME DE INCÊNDIO"
 - 7 ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE RECALQUE POSSUIR INSCRIÇÃO "ACIONADOR DA BOMBA" NÃO SERÁ PREVISTO QUANDO O ACIONAMENTO É AUTOMATIZADO

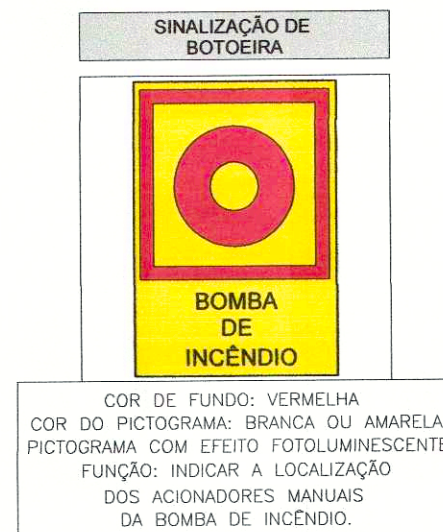

COR DE FUNDO: VERMELHA
COR DO PICTOGRAMA: BRANCA OU AMARELA
PICTOGRAMA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE
FUNÇÃO: INDICAR A LOCALIZAÇÃO
DOS ACIONADORES MANUAIS
DA BOMBA DE INCÊNDIO.



COR DE FUNDO: VERMELHA
COR DO PICTOGRAMA: BRANCA OU AMARELA
PICTOGRAMA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE
FUNÇÃO: INDICAR A LOCALIZAÇÃO
DOS ACIONADORES MANUAIS
DO ALARME DE INCÊNDIO.

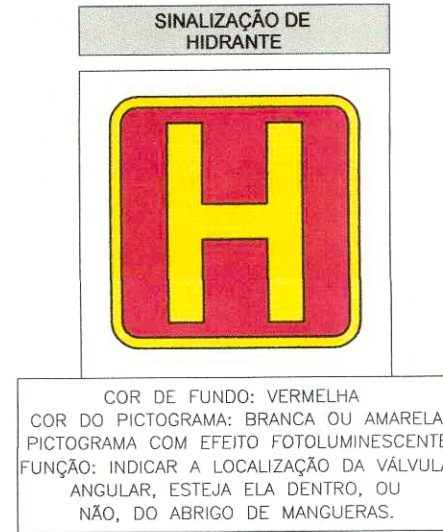

COR DE FUNDO: VERMELHA
COR DO PICTOGRAMA: BRANCA OU AMARELA
PICTOGRAMA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE
FUNÇÃO: INDICAR A LOCALIZAÇÃO DA VÁLVULA
ANGULAR, ESTEJA ELA DENTRO, OU
NÃO, DO ABRIGO DE MANGUEIRAS.



COR DE FUNDO: VERMELHA
COR DO PICTOGRAMA: BRANCA OU AMARELA
PICTOGRAMA COM EFEITO FOTOLUMINESCENTE
FUNÇÃO: INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO
DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, COM OU SEM
VÁLVULA ANGULAR NO SEU INTERIOR.

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA M-1

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de Segurança contra Incêndio:

- Segurança estrutural contra incêndio
 - Separação entre Edificações
- Controle de Materiais de Acabamento
 - Saídas de Emergência
- Plano de Intervenção de Incêndio
 - Brigada de Incêndio
 - Iluminação de Emergência
 - Alarme de Incêndio
- Sinalização de Emergência
 - Extintores
- Hidrante e Mangotinhos

Edificações em Estrutura de Alvenaria

Em caso de emergência:
ligue 193 - Corpo de Bombeiros
ligue 190 - Polícia Militar

FUNÇÃO: INDICAÇÃO DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO EXISTENTES NA EDIFICAÇÃO
SÍMBOLO: QUADRADO OU RETANGULAR

FUNDO: VERDE - LETRAS: BRANCAS
FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR - PLACA M-2

Lotação Máxima:
20 pessoas sentadas
30 pessoas em pé

FIXADA NAS ENTRADAS PRINCIPAIS DOS
RECINTOS DE REUNIÃO DE PÚBLICO
FUNDO: VERDE - LETRAS: BRANCAS



SINALIZAÇÃO DE ALERTA



A-5

COR DE FUNDO: AMARELA
SÍMBOLO E BORDAS: PRETA
FUNçÕ: ALERTAR RISCOS DE CHOQUE ELÉTRICO

DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS

ACESSO DE VÁTIUA NA EDIFICAÇÃO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 06/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
SEGURANÇA ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 08/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 10/2011 VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 11/2011 VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
BRIGADA DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 17/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 18/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
ALARME DE INCÊNDIO	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 19/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 20/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
EXTINTORES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 21/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
HIDRANTES	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 22/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº 41/2011. VIDE MEMORIAL DESCRITIVO DOS SISTEMAS

CLASSIFICAÇÃO - Decreto Estadual nº 56.819/11

GRUPO	Ocupação	Divisão	Descrição	Exemplos
F	REUNIÃO DE PÚBLICO	F-3	GINÁSIO POLIESPORTIVO	QUADRA COBERTA

CARGA DE INCÊNDIO - I.T.-14/11

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/m²
REUNIÃO DE CÓRPORES	QUADRA COBERTA	F-3	150 MJ/m²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO	
BAIXO	ATÉ 150 MJ/m²	
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT-10/11)		
PISO	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	acabamento revestimento	CLASSE I, II-A OU III-A CLASSE I OU II-A
TETO E FORRO	acabamento revestimento	CLASSE I OU II-A

QUADRO DE ÁREAS

➤ TERRENO 3.750,00 m²


➤ QUADRA COBERTA 1.152,00 m²

NOTAS:

A INSTALAÇÃO DEVE SER:

- SOMENTE SE HOVER IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO DO MODELO DE COLUNA NA FACHADA PRINCIPAL DA EDIFICAÇÃO OU NO MURO DA DIVISA COM A RUA.

ESPAÇO PARA O CARIMBO DE APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

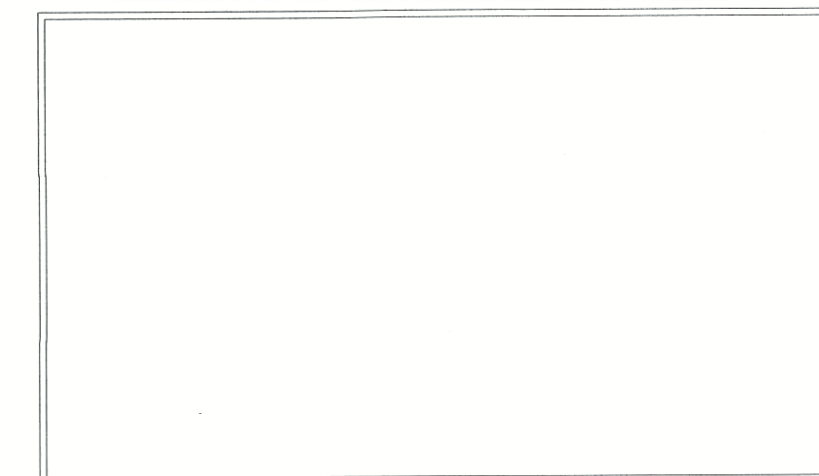

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES-SP
CNPJ: 45.732.377/0001-73
PROPRIETÁRIO

ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO
CREA: 5060435411
RESPONSÁVEL TÉCNICO

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

FL. 01/04

DETALHES

LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO - F3	3750,00 m²
Ocupação	ÁREA DO TERRENO
RUA OLAVO BASSO, s/nº - PARQUE DOS JEQUITIBÁS - SANTA GERTRUDES - SP	1152,00 m²
USO	CONSTRUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES - SP	03/01/2019
PROPOSTA Nº	DATA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES - SP	INDICADAS
RESPONSÁVEL PELO USO	ESCALA
ENG.º CIVIL ALEXANDRE ROGÉRIO GAINO - CREA: 5060435411	
RESPONSÁVEL TÉCNICO	ART